

R32

Power Inverter Duo 5 200L Package




ERPT20X-VM6D

/

PUZ-WM50VHA

	Puissance ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	1.80 - 5.00 - 5.60
	Puissance absorbée ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau)	kW	1.00
	COP ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	5.00
	Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (35°C eau)	% / -	190 / 4.83 A+++
	Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (55°C eau)	% / -	133 / 3.40 A++
	Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	5.00 / 5.00
	Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	3.90 / 3.90
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-20 / 35
	Température de départ d'eau maximum	°C	60
	Puissance / EER ⁽¹⁾ (+35°C ext, 18°C eau)	kW	4.50 / 5.00
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	10 / 46
	Température de départ d'eau minimum	°C	5
	COP ECS (cycle L, selon EN16147) ⁽⁵⁾	-	3.19
	Rendement saisonnier (ηwh) ⁽²⁾ / Cycle de puisage ECS	% / -	135 / L A+
	V40 selon EN 16147	L	278

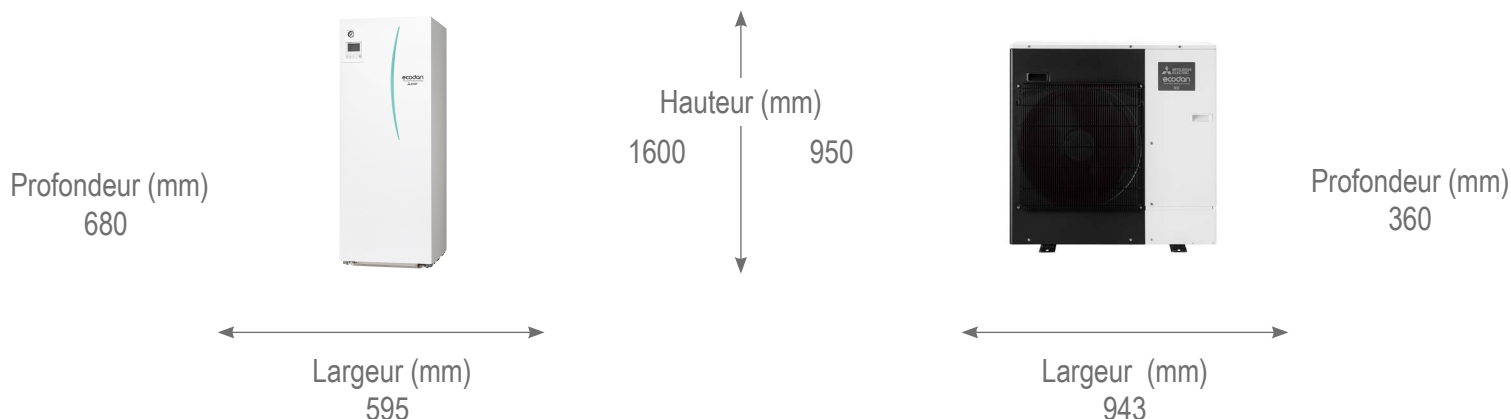

MODULE HYDRAULIQUE	ERPT20X-VM6D
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A) 40 / 28
Poids net à vide	kg 95
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	L 200 / 12
Appoint électrique	kW 6 (2 + 4)

UNITÉ EXTÉRIEURE	PUZ-WM50VHA
Puissance acoustique ⁽³⁾	dB(A) 61
Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A) 52
Poids net	kg 71

DONNÉES FRIGORIFIQUES	
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / - R32 / 675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO2	m / kg / t nc / 2.0 / 1.35

DONNÉES HYDRAULIQUES *	
Débit d'eau nominal	l/min 14.30
Volume d'eau minimum requis /conseillé au primaire**	L 2 / 2
Diamètre tuyauterie recommandé direct (cuivre)	mm 26/28
Diamètre tuyauterie recommandé découplé (cuivre)	mm 20/22

DONNÉES ÉLECTRIQUES *	
Type alimentation électrique	V 230 V - 1P+N+T - 50 Hz
Câble module hydraulique - unité extérieure ⁽⁶⁾	mm² 4G 1.5
Section câble / calibre disjoncteur unité extérieure	mm²/A 3G 1.5 / 16
Section câble / calibre disjoncteur appoint électrique	mm²/A 3G 6 / 32

**RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT**

En scannant ou
en cliquant sur ce QR CODE



confort.mitsubishielectric.fr

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

⁽¹⁾ Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. ⁽²⁾ Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. ⁽³⁾ à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102.

⁽⁴⁾ A 1 m en chambre anéchoïque. ⁽⁵⁾ Selon EN16147:2011. ⁽⁶⁾ Données électriques à valeurs indicatives, se reporter à la norme NFC 15-100.

* : pour plus d'informations, consulter le guide hydraulique ** : Le volume d'eau minimum requis est celui nécessaire pour assurer le dégivrage de la PAC, sans toutefois éviter les courts-cycles. Le volume d'eau conseillé permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison.