

❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	12.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		5.1 / 14.0
	Puissance absorbée nominale en froid		3.379
	EER en froid		3.70
	$\eta_{s,c}$	-	262.4
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	14.0
	Puissance calorifique mini / maxi		3.2 / 16.0
	Puissance absorbée nominale en chaud	3.764	
	COP en chaud	3.72	
	$\eta_{s,h}$	-	164.4
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-20 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / +21

Télécommandes En option

Filaire



PAR-41 MAA PAC-YT52CRA PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud +17 / 28 °C	Auto +19 / 28 °C
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C		

Infra-Rouge + Récepteur



PAR-SL97A-E + PAR-SA9CA-E

Unité intérieure

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	250 x 1400 x 732
Pression statique disponible	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150
Section de reprise	mm	1400 x 250
Section de soufflage	mm	1360 x 178
Poids net	kg	38
Débit d'air en froid -IPV/MV/GV-	m ³ /h	- / 1680 / 2040 / 2220 / -
Pression acoustique en froid * à 1.50 m -IPV/MV/GV-	dB(A)	- / 35 / 39 / 41 / -
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	66
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	De série

* : mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure


Dimensions H x L x P	mm	870 x 1100 x 460
Poids net	kg	116
Débit d'air en GV froid	m ³ /h	5040
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	47

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	100 / 30
Groupe chargé pour	m	40.0
Charge initiale	kg	3.60
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	2.430
Charge supplémentaire	g/m	40
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	2.40




PEAD-M125JA2

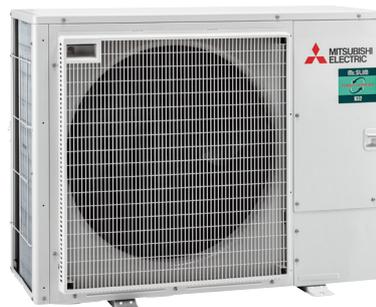

PUZ-ZM125YDA

Interface Wi-Fi : En option

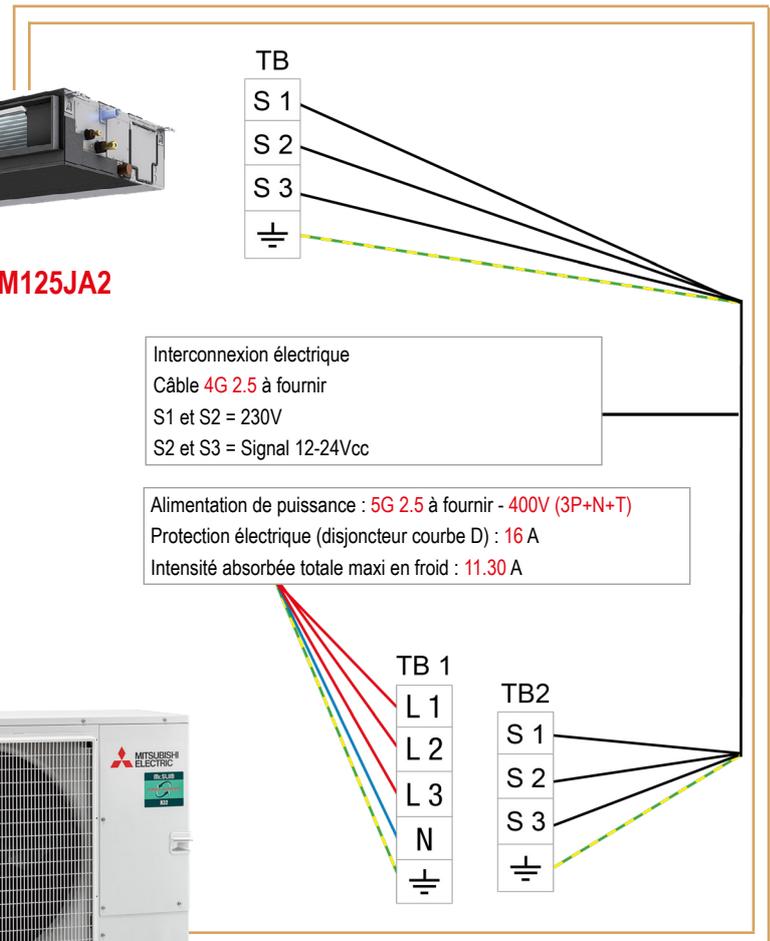

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	643 x 1454
Fixation Unité extérieure	mm	514 / 600

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH