

❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	12.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		5.1 / 14.0
	Puissance absorbée nominale en froid		3.572
	EER en froid		3.50
☀️	$\eta_{s,c}$	-	235.0
	Puissance calorifique nominale	kW	14.0
	Puissance calorifique mini / maxi		3.2 / 16.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		4.000
	COP en chaud		3.50
$\eta_{s,h}$	-		156.8
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-20 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / +21

Télécommandes En option

Filaire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+14 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30°C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Infra-Rouge et récepteur inclus de série dans la façade



PAR-SL97A-E



PAR-SL101A-E

Fonction 14°C disponible avec kit d'isolation PAC-SK36HK-E

Unité intérieure

Corps : Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	298 x 840 x 840
Dimensions façade H x L x P	mm	40 x 950 x 950
Hauteur encastrement	mm	298
Poids net	kg	26
Poids net façade	kg	5
Débit d'air en froid -JP/VM/GV/SGV	m ³ /h	- / 1260 / 1500 / 1680 / 1860
Pression acoustique en froid * à 1.50 m -JP/VM/GV/SGV	dB(A)	- / 33 / 37 / 41 / 44
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	65
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	De série


* : mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	870 x 1100 x 460
Poids net	kg	107
Débit d'air en GV froid	m ³ /h	5040
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	47

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	100 / 30
Groupe chargé pour	m	40.0
Charge initiale	kg	3.60
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	2.430
Charge supplémentaire	g/m	40
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	2.40

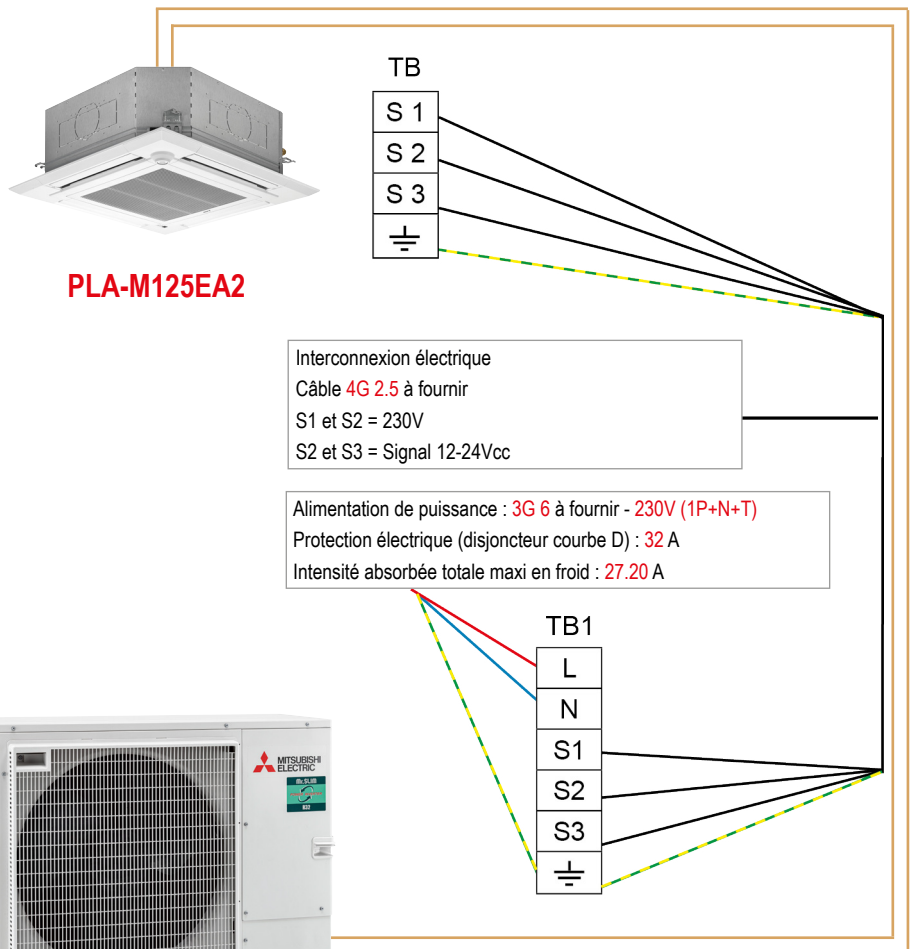

PUZ-ZM125VDA

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	660 x 795
Fixation Unité extérieure	mm	514 / 600
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH