



❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	7.1
	Puissance frigorifique mini / maxi		2.2 / 8.1
	Puissance absorbée nominale en froid		1.918
	EER en froid		3.70
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		7.5 / A++
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	8.0
	Puissance calorifique mini / maxi		2.0 / 10.2
	Puissance absorbée nominale en chaud		2.216
	COP en chaud		3.61
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.5 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-15 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-10 / +24

Télécommandes En option

Filaires



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB



Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30°C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Infra-Rouge et récepteur inclus de série dans la façade



PAR-SL97A-E



PAR-SL101A-E

Unité intérieure

Corps : Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	258 x 840 x 840
Dimensions façade H x L x P	mm	40 x 950 x 950
Hauteur encastrement	mm	258
Poids net	kg	21
Poids net façade	kg	5
Débit d'air en froid -JPV/MV/GV/SGV	m ³ /h	- / 840 / 1020 / 1140 / 1260
Pression acoustique en froid * à 1.50 m -JPV/MV/GV/SGV	dB(A)	- / 28 / 30 / 32 / 34
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	56
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	De série

* : mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	880 x 840 x 330
Poids net	kg	55
Débit d'air en GV froid	m ³ /h	3006
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	49

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	30 / 30
Groupe chargé pour	m	7.0
Charge initiale	kg	1.45
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	0.979
Charge supplémentaire	g/m	20
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.92




PLA-M71EA2



SUZ-M71VA

Interface Wi-Fi : En option

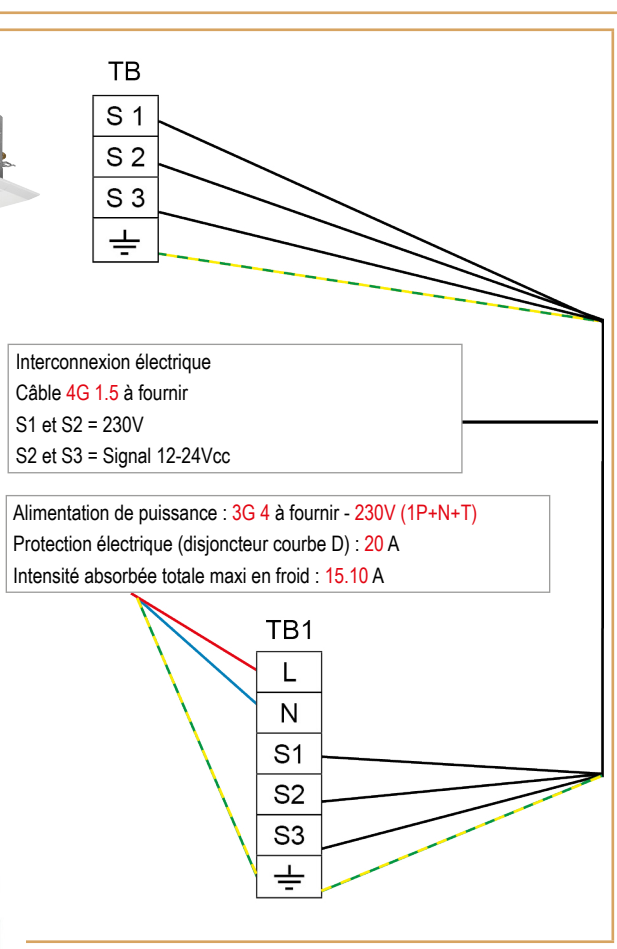

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	660 x 795
Fixation Unité extérieure	mm	360 / 500
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH