




❄️	Puissance frigorifique nominale		13.6
	Puissance frigorifique mini / maxi	kW	5.8 / 13.7
	Puissance absorbée nominale en froid		5.037
	EER en froid		2.70
	$\eta_{s,c}$		221.8
☀️	Puissance calorifique nominale		15.0
	Puissance calorifique mini / maxi	kW	4.9 / 15.8
	Puissance absorbée nominale en chaud		4.761
	COP en chaud		3.15
	$\eta_{s,h}$		158.0
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 (-15 *) / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / +21



PAR-41MAA	+14 / +30°C	Chaud +17 / 28 °C	Auto +19 / 28 °C
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C		

* : avec guide de protection d'air

Unité intérieure

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1900 x 600 x 360
Poids net	kg	48
Débit d'air en froid - / PV / MV / GV -	m³/h	- / 1500 / 1680 / 1860 / -
Pression acoustique en froid * à 1.00 m - / PV / MV / GV -	dB(A)	- / 45 / 49 / 51 / -
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	66
Ø des condensats	mm	20
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

* : mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	981 x 1050 x 330
Poids net	kg	85
Débit d'air en GV froid	m³/h	5160
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	55


Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	65 / 30
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale	kg	3.60
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	2.430
Charge supplémentaire	g/m	40
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	1.40

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

Interface Wi-Fi : En option

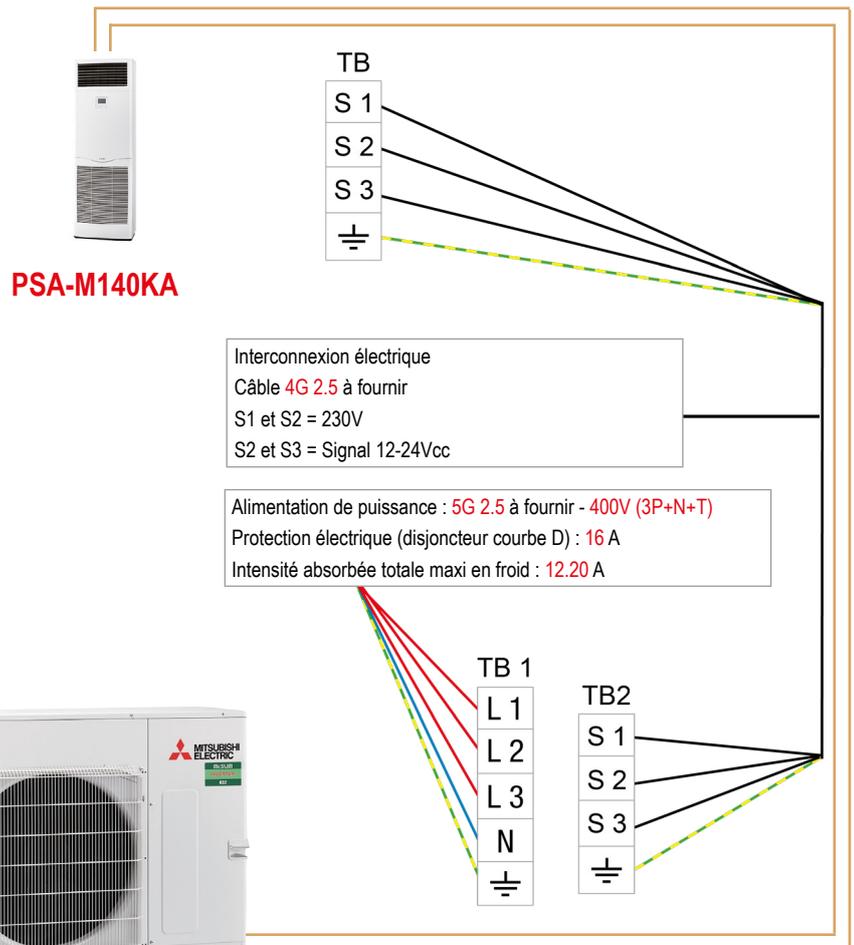

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	20 x 240
Fixation Unité extérieure	mm	370 / 600