


❄️	Puissance frigorifique nominale		13.4
	Puissance frigorifique mini / maxi	kW	5.4 / 15.0
	Puissance absorbée nominale en froid		3.977
	EER en froid		3.37
	$\eta_{s,c}$	-	250.0
☀️	Puissance calorifique nominale		16.0
	Puissance calorifique mini / maxi	kW	3.7 / 18.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		5.334
	COP en chaud		3.00
	$\eta_{s,h}$	-	159.3
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-20 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)	°C	-20 / +21



PAR-41MAA	+14 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

### Unité intérieure

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1900 x 600 x 360
Poids net	kg	48
Débit d'air en froid - / PV / MV / GV -	m³/h	- / 1500 / 1680 / 1860 / -
Pression acoustique en froid * à 1.00 m - / PV / MV / GV -	dB(A)	- / 45 / 49 / 51 / -
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	66
Ø des condensats	mm	20
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

\* : mesurée en chambre anéchoïque

### Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	870 x 1100 x 460
Poids net	kg	121
Débit d'air en GV froid	m³/h	5820
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	49


### Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	100 / 30
Groupe chargé pour	m	40.0
Charge initiale	kg	3.60
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	2.430
Charge supplémentaire	g/m	40
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	2.40

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

### Interface Wi-Fi : En option

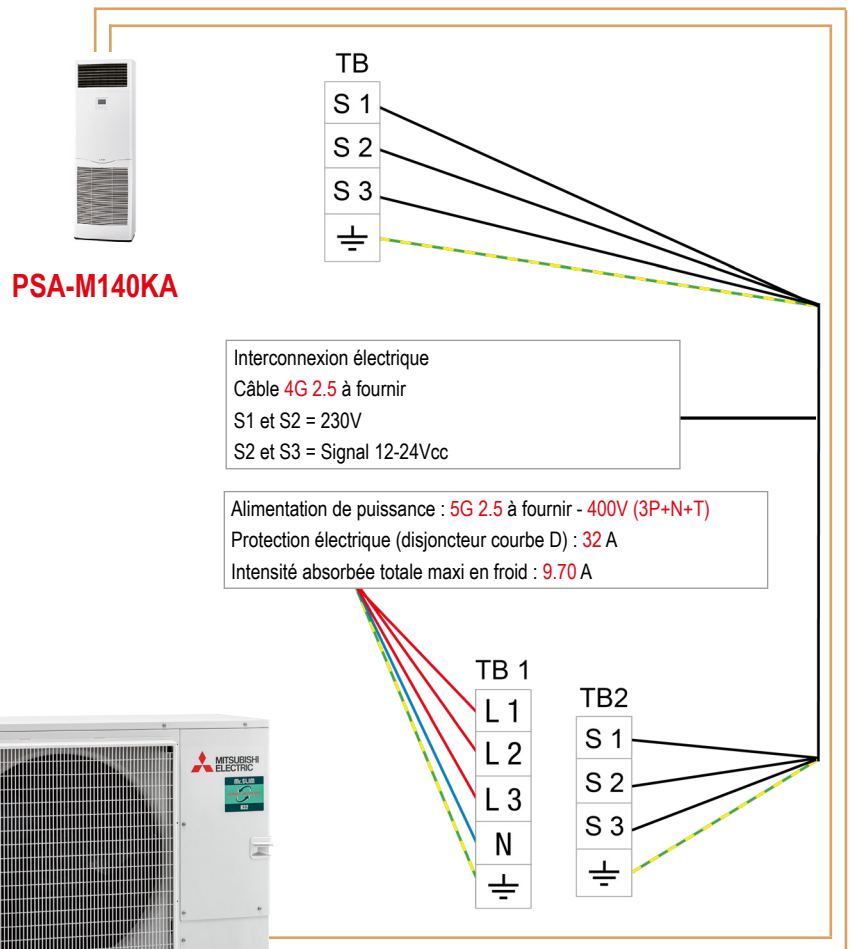

### Fixations

Fixation Unité intérieure	-	20 x 240
Fixation Unité extérieure	mm	514 / 600