



	Puissance frigorifique nominale	kW	3.6
	Puissance frigorifique mini / maxi		1.6 / 4.5
	Puissance absorbée nominale en froid		0.751
	EER en froid	-	4.79
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		7.3 / A++
	Puissance calorifique nominale	kW	4.1
	Puissance calorifique mini / maxi		1.6 / 5.2
	Puissance absorbée nominale en chaud		0.890
	COP en chaud	-	4.61
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.3 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 (-15 *) / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-11 / +21

* : avec guide de protection d'air

Télécommandes En option

Filaire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAR-CT01SB/PB



PAR-SL97A-E

PAR-SL101A-E

PAR-41MAA	+14 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Infra-Rouge et récepteur inclus De série dans la façade



Fonction 14°C disponible avec kit d'isolation PAC-SK36HK-E

Unité intérieure

Corps : Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	258 x 840 x 840
Dimensions façade H x L x P	mm	40 x 950 x 950
Hauteur encastrement	mm	258
Poids net	kg	19
Poids net façade	kg	5
Débit d'air en froid -IPV/MV/GV/SGV	m³/h	- / 660 / 780 / 900 / 960
Pression acoustique en froid * à 1.50 m -IPV/MV/GV/SGV	dB(A)	- / 26 / 28 / 29 / 31
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	51
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	De série

* : mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	630 x 809.0 x 300
Poids net	kg	46
Débit d'air en GV froid	m³/h	2700
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	44

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 1/2
Longueur / Dénivelé maxi	m	50 / 30
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale	kg	2.00
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	1.350
Charge supplémentaire	g/m	15
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.30




PLA-M35EA2



PUZ-ZM35VKA2

Interface Wi-Fi : En option

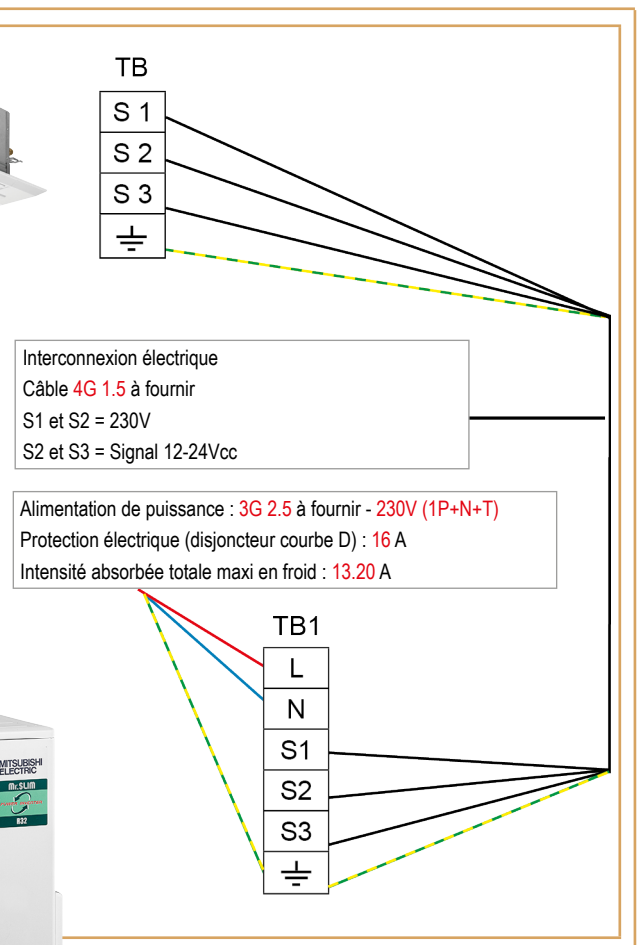

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	660 x 795
Fixation Unité extérieure	mm	330 / 500
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH